

水道だより

2016年12月
No.45

寒い季節になりました!

長岡市営スキー場(2016年2月撮影)

水道管を冬の寒さから守りましょう!

凍結は水が出なくなるだけでなく、水道管が破裂して漏水することがあります。
漏水時の修理費および漏水分の料金もお客さま負担となりますので、凍結防止を心掛けましょう。



凍結を防止するためには……

- 保温材で被い、ぬれないようビニールテープを巻きましょう。
- 適宜、じゃ口から細く水を出しましょう。



お家の外回りの注意点……

- 給湯器は、ヒーターなどの凍結防止機能がありますが、ブレーカーを落とすと機能しません。長期間留守にするなどブレーカーを落とす場合は、水抜きをしましょう。
- 万が一の漏水に備えて、元栓を閉められるよう水道メーターの位置を確認しましょう。
- 屋根からの落雪による破損に注意しましょう。

凍結して水が出ないときは……

タオルをかけて、その上からゆっくりぬるま湯をかけましょう
*熱湯はかけないでください。破裂、ひび割れの原因になります。



宅地内で漏水したときは……


お客さま自身で長岡市指定の水道修理業者（指定業者）に修理を依頼してください。

ホームページで事業者の一覧をご確認いただけます。

[長岡市指定給水装置工事事業者一覧](#)

[検索](#)

長岡市は水道GLPを取得しています!



安全な水道水を提供する取り組みの一つとして、水道GLPの認定を平成27年2月24日に取得しました。



「水道GLP」ってなに??

水道GLPは、Good Laboratory Practice (水道水質検査優良試験所規範)の略で、水質検査の技術レベルが一定以上であることを日本水道協会が示すものです。長岡市水道局の水質検査結果の信頼性や検査技術が、第三者から高く評価されたこととなります。



◀水道GLP認定証

▶水質検査風景


長岡市の水道水は、厳しい水質基準をクリアしています。安心してご利用ください!

水質基準って…全部で51種類ある検査項目で、水道水の安全を確保するために法律で定められています。水道水として供給するには水質基準値以下でなければなりません。

どんなものが検出されているんだろう?その値はどのくらいだろう?



検出された項目について、平成27年度年間平均値を水質基準に対する割合(%)でグラフに表してみました。検出されても、基準値を大きく下回っており、問題はありません。

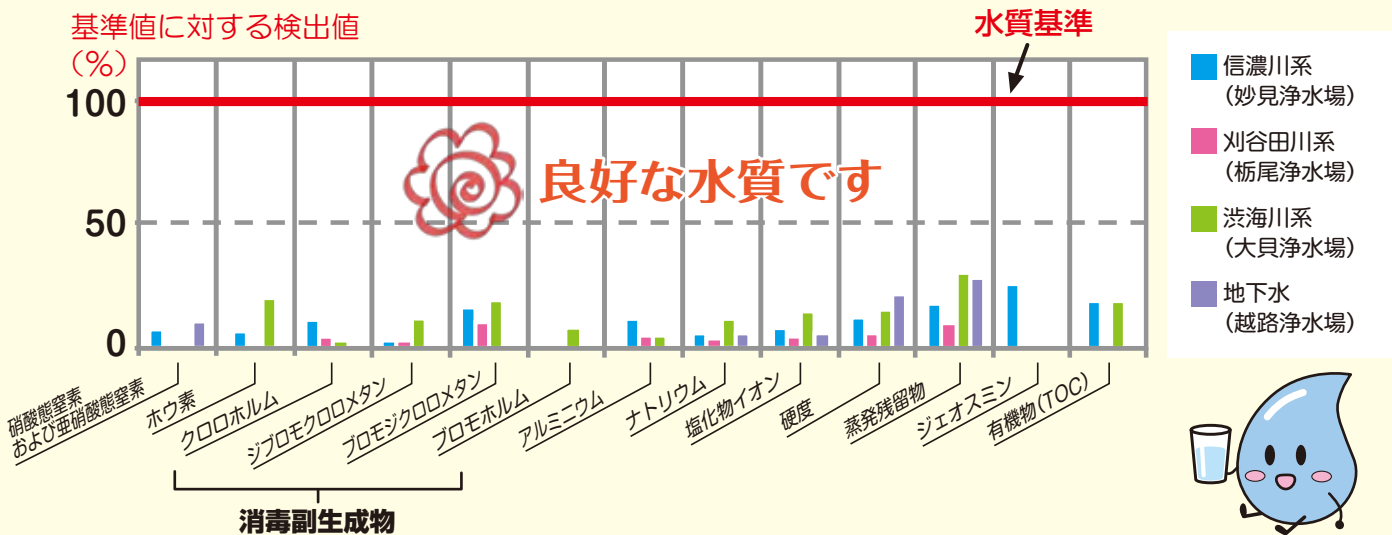

蒸発残留物

水道水を蒸発させたときに残るものです。ミネラル類や有機物が主な成分で、水質基準値を超えると苦味を感じることがあります。

消毒副生成物

水道水に含まれる有機物と消毒用の塩素が反応してできる物質です。基準値以下であれば問題ありません。

ジェオスミン

カビ臭の原因となる物質の一つです。基準値を超えるとカビ臭を感じるがあります。

検査結果は、長岡市のホームページで公開しています。また、水道局やアオーレ長岡情報ラウンジでご覧いただけます。

長岡市 水質検査の結果

検索

水質検査についてのお問い合わせは、浄水管理センター水質管理班へ ☎0258-22-2169

不審な訪問販売などにご注意ください!



水道局の委託業者と名乗って水道水の検査を行い、機器の購入を勧めて金銭を請求し、持ち去るという被害が発生しました。水道局では、次のようなことは一切行っていませんのでご注意ください。

- ◆ 依頼のない水質検査
- ◆ 浄水器のあっせん・販売
- ◆ 水道メーターボックス内の水道管に取り付ける器具のあっせん・販売
- ◆ 水道管清掃のあっせん
- ◆ 電話・個別訪問でのアンケート調査



水道局職員を名乗って、実際には行っていない水道工事代金や身に覚えのない水道料金などの金銭を請求されたという例もあります。

「おかしいな?」と思ったら、**職員証の提示**を求め、水道局の職員かどうか確認してください。また、すぐに契約や支払いはせずに、水道局までお問い合わせください。

お問い合わせは、業務課庶務係へ ☎0258-34-1412

災害に備えて…

給水活動を訓練!

10月23日(日)、長岡市総合防災訓練が与板地域で実施されました。この訓練において水道局は、給水車による給水活動訓練を行いました。



会場では、水道水ペットボトル「復興の力水」を参加者に配布し、災害に備えた飲料水の備蓄を啓発しました。




水道水ペットボトル「復興の力水」は、各地域に災害時の応急給水用として備蓄しているよ。




お客さまからいただいた水道料金とその使いみち 平成27年度決算 ※簡易水道事業を除く

水道局の最大の使命は、生活に欠かすことのできない「安全でおいしい水」を安定してお届けすることです。平成27年度は、水道管や浄水場の整備を中心に着実に事業を推進しました。

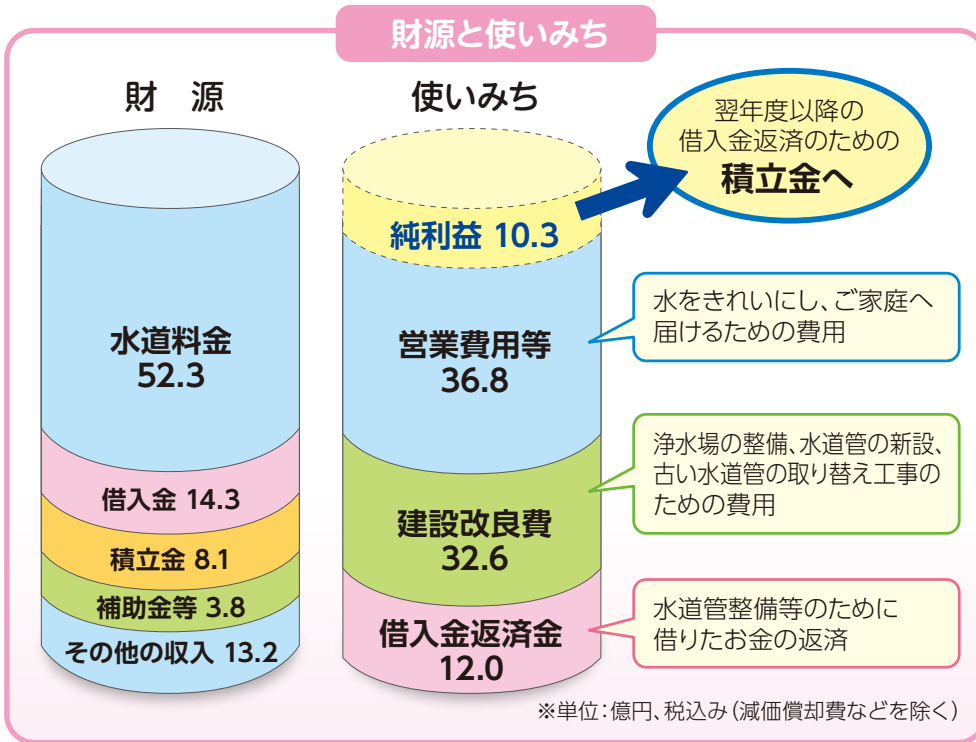

お客様からいただいた水道料金は、水をきれいにし、ご家庭に届けたり、水道施設を整備したりするために使いました。水道事業はお客様からいただく水道料金で成り立っています。



安全でおいしい水をお届けするために 水道管の耐震化・浄水場の整備を進めました。

- 水道管の整備・耐震化(約26.0億円)
- 浄水場などの施設の整備(約6.6億円)



老朽化した水道管の更新と耐震化を図るため計画的に布設替工事を進めています。



▲町田町の耐震管布設の様子

数字でみる長岡市の水道 [平成27年度]

給水人口	255,628人 (前年度比:1,569人減↓)
給水戸数	103,352戸 (前年度比:912戸増↑)
普及率	99.95%
年間配水量	34,469,547m ³ (前年度比:0.55%減↓)
一日平均配水量	94,179m ³
水道管総延長	2,181km
浄水場	9ヶ所

すいどう豆知識

水道管はその役割において異なる名称が用いられています。

- 導水管 …川からとった水を浄水場に運ぶ管
- 送水管 …浄水場できれいにした水を配水池に送る管
- 配水管 …配水池から各家庭へ水を届ける管
- 給水管 …配水管から分岐して家庭につながる管

